






La información técnica contenida en este documento es propiedad exclusiva de EDEN S.A. revistiendo el carácter de confidencial, no pudiendo la misma ser reproducida, ni revelada, ni transferida, ni divulgada total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización al efecto extendida por EDEN S.A.

**TIPO DE RETENCION**



**POSTE DE H°A°**

**DADO DE FUNDACION**



(Hormigon H17; tipo suelo arcilla fina seca)

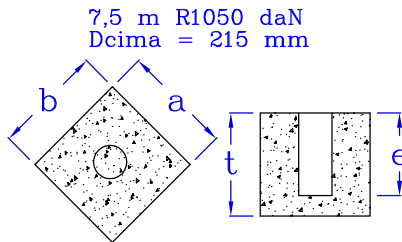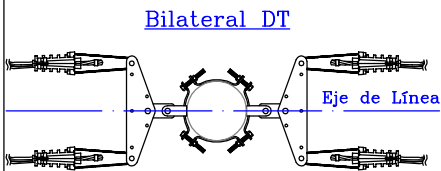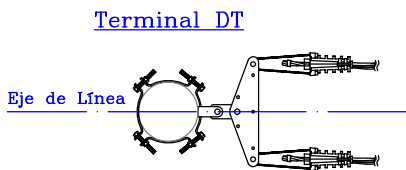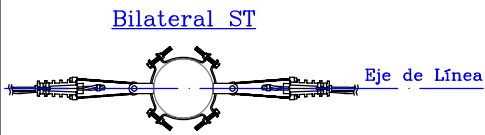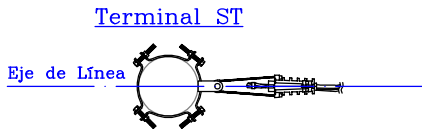


a [m]	1
b [m]	1
t [m]	1,1
e [m]	0,75
Vol H°A° [m3]	1,05

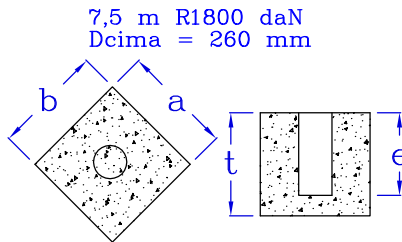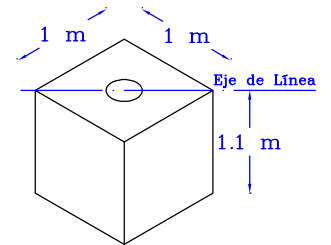

a [m]	1,4
b [m]	1,4
t [m]	1,1
e [m]	0,75
Vol H°A° [m3]	2,1

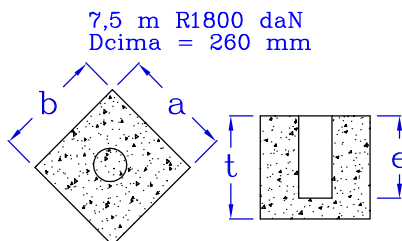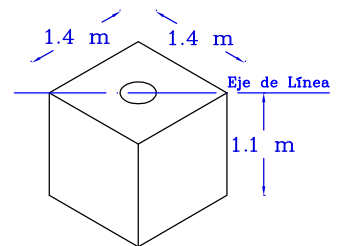

a [m]	1,1
b [m]	1,1
t [m]	1,1
e [m]	0,75
Vol H°A° [m3]	1,25

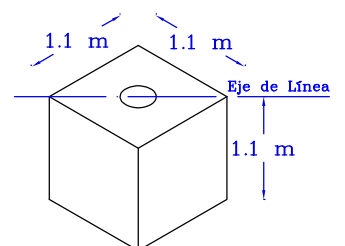

A	NOV-2016	EMISION PARA COMENTARIOS	IRO	DAC	NBY
Rev.	Fecha	Descripcion	Dibujó	Revisó	Aprobó



**BASES PARA RETENCIONES**  
Preensablado 3x50/50+Al 25 mm<sup>2</sup>

Plano N°:

Escala: S/E

Hoja: 1/2








La información técnica contenida en este documento es propiedad exclusiva de EDEN S.A. revistiendo el carácter de confidencial, no pudiendo la misma ser reproducida, ni revelada, ni transferida, ni divulgada total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización al efecto extendida por EDEN S.A.



TIPO DE RETENCION

POSTE DE H°A°



DADO DE FUNDACION  
(Hormigon H17;  
tipo suelo arcilla fina seca)

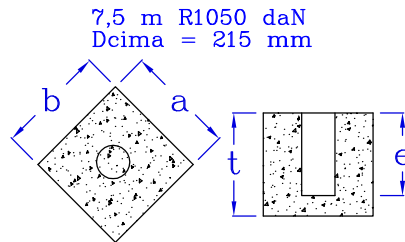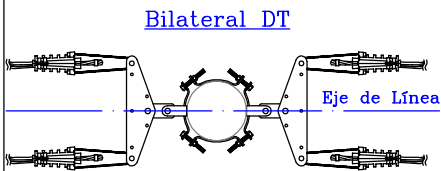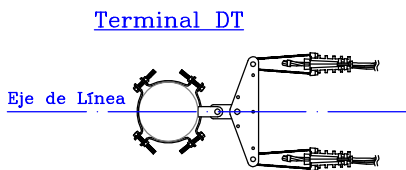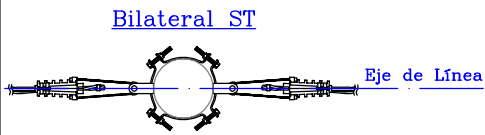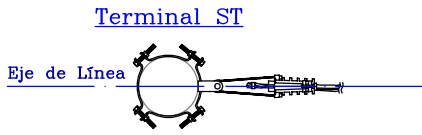


a [m]	1,1
b [m]	1,1
t [m]	1,1
e [m]	0,75
Vol H°A° [m3]	1,25

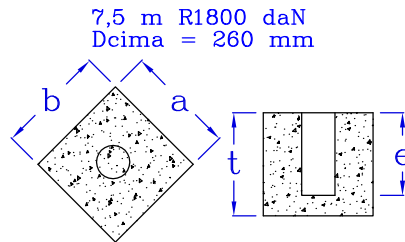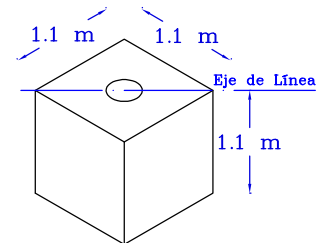

a [m]	1,5
b [m]	1,5
t [m]	1,1
e [m]	0,75
Vol H°A° [m3]	2,4

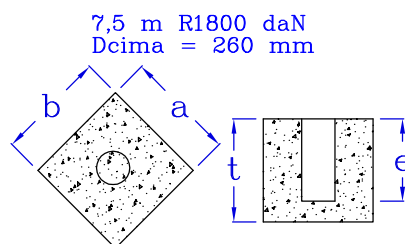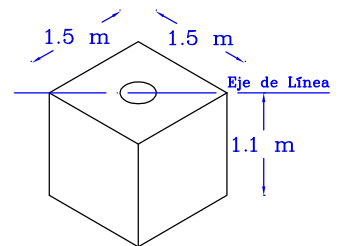

a [m]	1,2
b [m]	1,2
t [m]	1,1
e [m]	0,75
Vol H°A° [m3]	1,5

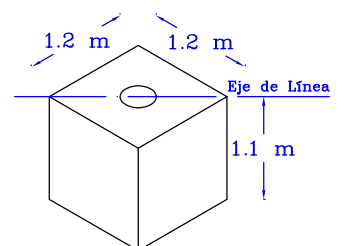

A	NOV-2016	EMISION PARA COMENTARIOS	IRO	DAC	NBY
Rev.	Fecha	Descripcion	Dibujó	Revisó	Aprobó



BASES PARA RETENCIONES  
Preensamblado 3x95/50+Al 25 mm2

Plano N°:	
Escala:	Hoja:
S/E	2/2
	A