
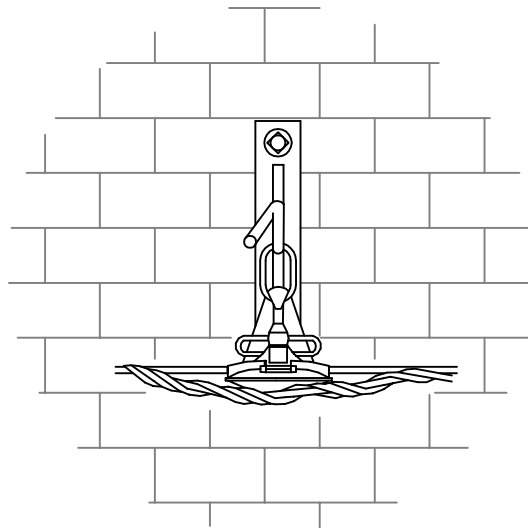


La información técnica contenida en este documento es propiedad exclusiva de EDEN S.A. revistiendo el carácter de confidencial, no pudiendo la misma ser reproducida, ni revelada, ni transferida, ni divulgada total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización al efecto extendida por EDEN S.A.

## Listado de Materiales

Posición	Cantidad	Matrícula	Descripción del material
1	1	3635	Mensula d suspension p/lin aer bt preens
2	1	3643	Conjunto d suspension p/lin aer preensam
3	según vano	22237	Cable preensamblado 3x50/50/25 al xipe
4	2	22383	Tirafondo 1/4 x 3 cbz cuad
5	2	22387	Tarugo p/fijación ø 10mm

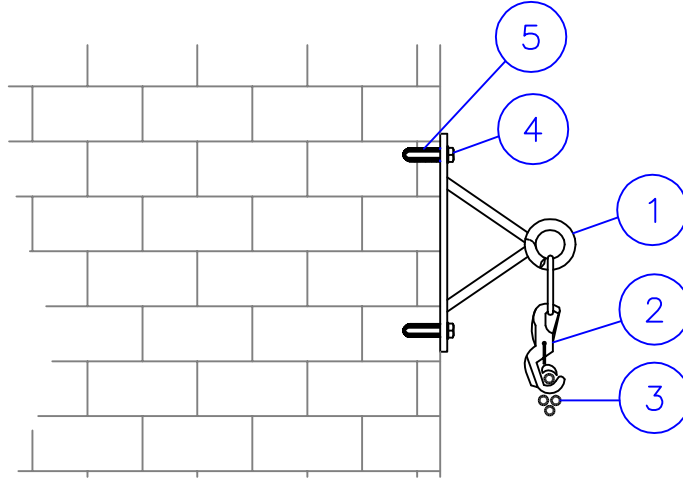

CODIGOS S.G.P	
CODIGO	CANTIDAD
ELM-SSP1E	1
ELM-CBLP1RAH	SEGUN VANO

### Observaciones/Recomendaciones:

SE RECOMIENDA VERIFICAR QUE LA DISTANCIA MINIMA AL SUELO DEL CONDUCTOR ENERGIZADO MAS CERCANO Y LA SEPARACION RESPECTO A LA LINEA DE EDIFICACION SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO REGLAMENTARIO N°2469 DEL 15-DIC-1978 QUE RIGE PARA LAS INSTALACIONES QUE EDEN S.A. TIENE DENTRO DE SU AREA DE CONCESION.

E	NOV-2014	CAMBIO MATRICULAS	MSA	DAC	NBY
D	DIC-2010	MODIFICACIONES VARIAS	JGU	FSA	MMO
Rev.	Fecha	Descripcion	Dibujó	Revisó	Aprobó



LINEA AEREA DE BAJA TENSION  
SUSPENSIÓN PREENSAMBLADO  
SOBRE FACHADA

Plano N°:

Escala:

S/E

Hoja:

1/1

